


■飲料水自動販売機・アンケート集計表

【期間:2021.7.26—8.1 提出数:91】


1) 利用状況

- ① 利用無し:56%
- ② 利用有り:44%

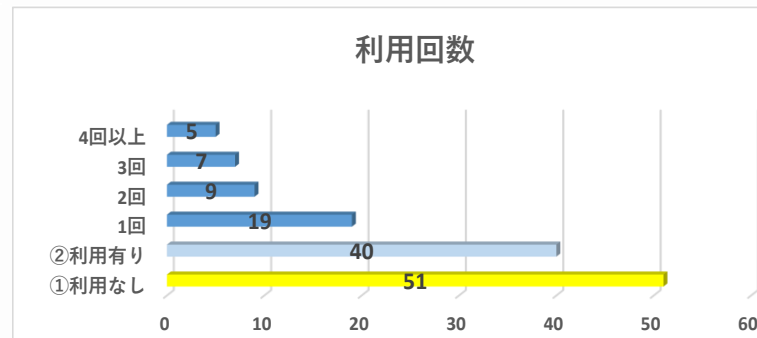


2) 価格

- ① 安い:16%
- ② 適正:75%
- ③ 高い:9%

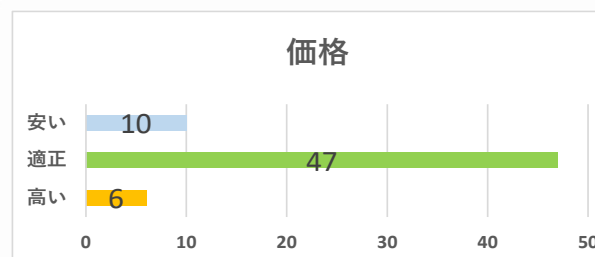


3) 自販機の音

- ① 気にならない:97%
- ② 気になる:3%

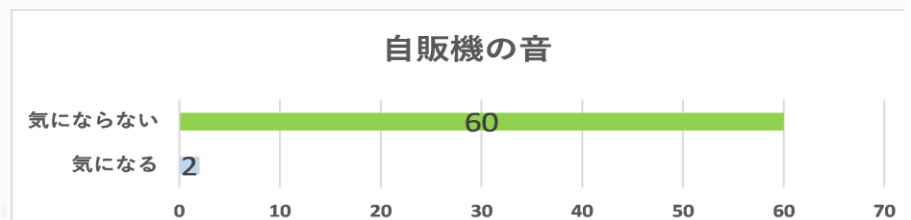


4) 設置場所

- ① 現設置場所がよい:83%
- ② 他の場所が良い:17%

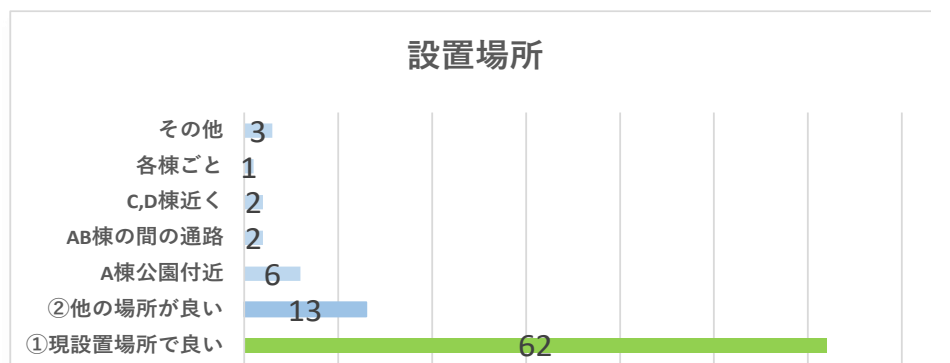

5) 設置の必要性

- ③ 必要ない:13%
- ④ 設置してもよい:87%

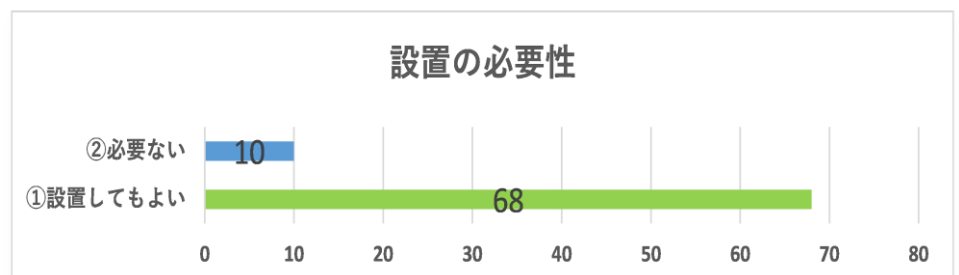

6)ご感想・ご意見 *数字は、通し番号

①品揃え

- *11.25.(2件)飲料の種類が多い。災害時の場合を考えると特殊なものでないほうが良い/災害時は水のボトルの数を増やす対応ができるとありがたい
- *29.89.(2件)伊藤園以外の機器の設置を検討してください/品揃えをもっとよくしてほしい(サントリー)
- *87.商品の選択もとても良いと思います

②設置必要ない

- *58.基本的に必要性は感じません
- *87.SDGsの考え方からメリットよりデメリットの方が大きいと思います

③設置希望

- *14.19.42.43(4件)自販機が近くにあると安心感があり、いざというとき助かります/心強いです
- *88.使う機会はありませんでした、ハイムには1つあったほうが良いと考えます

④設置場所

- *33.C棟は(ハイム周辺の)どの自販機からも遠くて不便です。もっと棟の近くに設置してほしい
- *52.災害用に設置するなら各棟に1台設置されたら利用しやすい
- *62.1台目は今の場所でよいが、A棟からは遠い
- *65.違う場所の方が使う人が多くなるのではないか
- *71.是非2ヶ所に置くべき`
- *79.出入口近くの方が、外出時の出入りの際に利用しやすい。わざわざ管理事務所前にいかないと買えないのは不便
- *90.住民移動が多い場所に設置してはどうか
- *その他(4件)管理事務所の窓が塞がれて気の毒

⑤設置環境

- *13.77.(2件)来客駐車場からB棟に入る道が自販機の明かりで明るくなりました/夜でも明るいので、防犯にもなってよいと思いました
- *63.居住者以外の方の利用が多くなる可能性があり、日の届かない夜間の利用者やタムロする人が多くなるのではと心配

⑥災害時有意義

- *10.23.51.53.57.59.64.66.74.76.80.81.(12件)災害用として、備えあれば憂いなし/災害が起こったときには、とても助かると思います/災害時は「ない」より「あった」方がよい/常時利用しないが、災害時の対策として設置しておくのは良いと思う

⑦価格

- *19.81.(2件)値段安く設定されると良い/価格はコンビニより安いですがスーパーより高い。検討してほしい

⑧自販機性能

- *50.53.(2件)キャッシュレスが便利/ICカードが便利
- *2.38.39.45.(4件)1台でどれくらい供給できますか/災害用として1台で足りそうですか